



T.C.  
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ  
ZİRAAT FAKÜLTESİ  
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



# DENEY RAPORU

RAPOR NO: 2023 / 12 / VAP 01




TARIMTAŞ TARIM ARAÇLARI SANAYİ VE TİC. A.Ş.  
“SÜTZER” marka



**Vakum Pompası Grubu**  
(YPM 100 Model, Yağlı Tip, Döner Elemanlı)

## DENEY RAPORU

2023  
BURSA



**Yapımcı Kuruluş**

: TARIMTAŞ TARIM ARAÇLARI SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Organize Deri Sanayi Bölgesi, Güderi Cad. No:8 F-7 Özel

Parsel, Tel: 0 (216) 394 06 75, Faks: 0 (216) 394 01 20

e-posta: info@tarimtas.com, web: https://www.tarimtas.com,

34956, Tuzla/İSTANBUL

**Deney İçin Başvuran Kuruluş**

: TARIMTAŞ Tarım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tuzla/İSTANBUL

**Deneyi Yapan Kuruluş**

: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ,  
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bölüm Tel: 0(224) 2941615, Faks: 0(224) 2941402

E-posta: bsm@uludag.edu.tr

Görükle Kampüsü, 16059, Nilüfer/BURSA

**Deneyin Yapıldığı Yer**

: Tarımtaş Tarım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fabrikası

**Deney Başvuru Tarihi**

: Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  
20.10.2022 tarih ve 7432012 sayılı yazı.  
B.U.Ü. Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü  
17.11.2022 tarih ve 11919 sayılı yazısı.

**Raporun Geçerlilik Süresi**

: Bu deney raporu 14.03.2023 ve 14.03.2028 tarihleri arasında 5  
(beş) yıl süre ile geçerlidir.

**Deney Raporu Düzenleme Tarihi**

: 14.03.2023

**Deneyi Yapılan Makinanın**

**Adı** : Vakum Pompası Grubu

**Markası** : SÜTZER


**Modeli** : YPM 100

**Tipi** : Yağlı tip, Döner elemanlı

**Yapım Yılı** : 2023

**Deneyin Amacı**

: Sützer marka YPM 100 model vakum pompası grubunun TS  
ISO 5707 ve TS ISO 6690'a ve Tarımsal Mekanizasyon  
Araçları Deney İlke ve Metotlarına göre süt börülü sağlam  
tesislerine uygunluk için çalışma ve kullanım değerlerinin  
belirlenmesi



## 1. TANITMA


TARIMTAŞ Tarım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Tuzla/İSTANBUL) firması tarafından başvurusu yapılan “SÜTZER” marka, “YPM 100” model yağlı tip vakum pompası, sabit süt sağlam tesislerinde kullanılmak üzere imal edilmiş monofaze trifaze elektrik motoruyla çalışan, sistemde sağlam için gerekli vakum/hava kapasitesi ihtiyacını karşılayan bir vakum üretme grubudur.



Vakum üretme grubu; monofaze bir elektrik motoru (istenildiğinde trifaze motorlu üretilmekte), yağlı tip vakum pompası, kayış-kasnak düzeni, şasi görevi yapan vakum tankı (yedek hava deposu), yağlama sistemi ve egzoz düzenleninden oluşmaktadır. Vakum üretme grubu, preste bükülmüş 3 mm lik özel şekil verilmiş sac kulaklar üzerine monte edilmiştir. Şekil 1’de vakum üretme grubu gösterilmiştir.



Şekil 1. Sağım sisteminin vakum üretme grubu


Süt sağlam sistemlerinde kullanılan vakum pompası, sağlam için gerekli olan vakumu sağlamak amacıyla elektrik motoru tahrikiyle vakum pompası tarafından meydana getirilen vakum sayesinde sütün memeden alınmasını sağlamaktadır. Vakum pompası 50 kPa vakum basıncında 500 L/min hava kapasiteli yağlı tip bir pompadır. Pompa gövdesi pik, rotor sfero döküm malzemeden imal edilmiştir. Pompa hareketini 1,5 kW gücündeki monofaze bir elektrik motorundan kayış-kasnak düzeniyle almaktadır. Pompa kasnağı çapı 120 mm, motor kasnağı çapı ise 120 mm'dir. Kasnaklar 2 kayışlıdır. Vakum pompası, elektrik motorundan 13x1025 ölçüsünde bir çift kayış-kasnak ile tahrık edilmekte ve pompa tarafından üretilen vakum, süt sağlam sistemindeki sağlam başlıklar ve pulsatörler üzerinden hayvanın memelerine vakum uygulanarak sütün memeden alınmasını sağlamaktadır. Kayış-kasnak düzeni herhangi bir tehlikeye karşı ızgaralı bir sac malzemeden yapılmış koruyucu muhafaza ile kapatılmıştır. Vakum pompası çıkış hattına boyu 132 mm, dış çapı 160 mm olan egzoz (susturucu) yerleştirilmiştir. Egzoz susturucusunun ucu açıkta bırakılmıştır. Egzoz yeşil renkte yaş boyası ile boyanmıştır. Egzoz ve susturucunun genel görünüş ve ölçülerini Şekil 2’de verilmiştir.



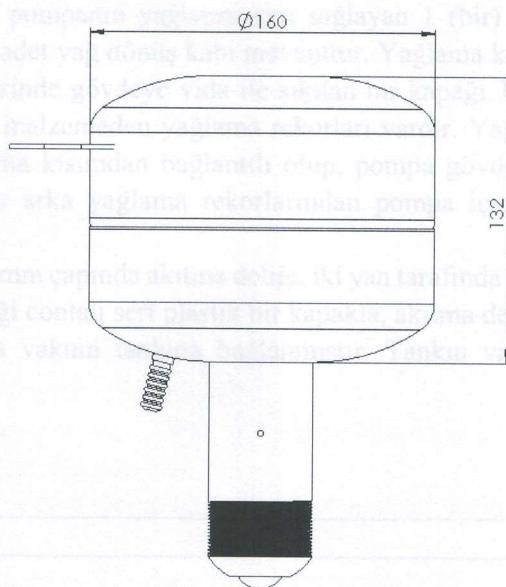

Şekil 2. Vakum üretme grubunun egzoz sisteminin genel ölçütleri

Süt sağımı sırasında oluşan vakum dalgalarını önleyen vakum tankı silindir şeklinde sac malzemeden yapılmıştır. Vakum tankı 2 mm et kalınlığındaki sacdan yapılmış olup, çapı 270 mm, uzunluğu 630 mm'dır. Vakum tankının üstüne elektrik motoru-pompa grubu bağlantısı için 3 mm'lik sacdan özel olarak biçimlendirilmiş bir sac plaka yerleştirilmiştir. Bu plaka, elektrik motoru-vakum pompası ikilisinin kayış-kasnak bağlantısı için kayış gerdirmeye amacıyla yanlardan iki adet kızak görevi yapan sac profil arasında hareket etmektedir. Gerdirmeye işlemi gergi cıvatası ile yapılmaktadır. Vakum tankı yeşil renkte ya boyanmıştır. Şekil 3'te vakum pompasının önemli kısımları görülmektedir.

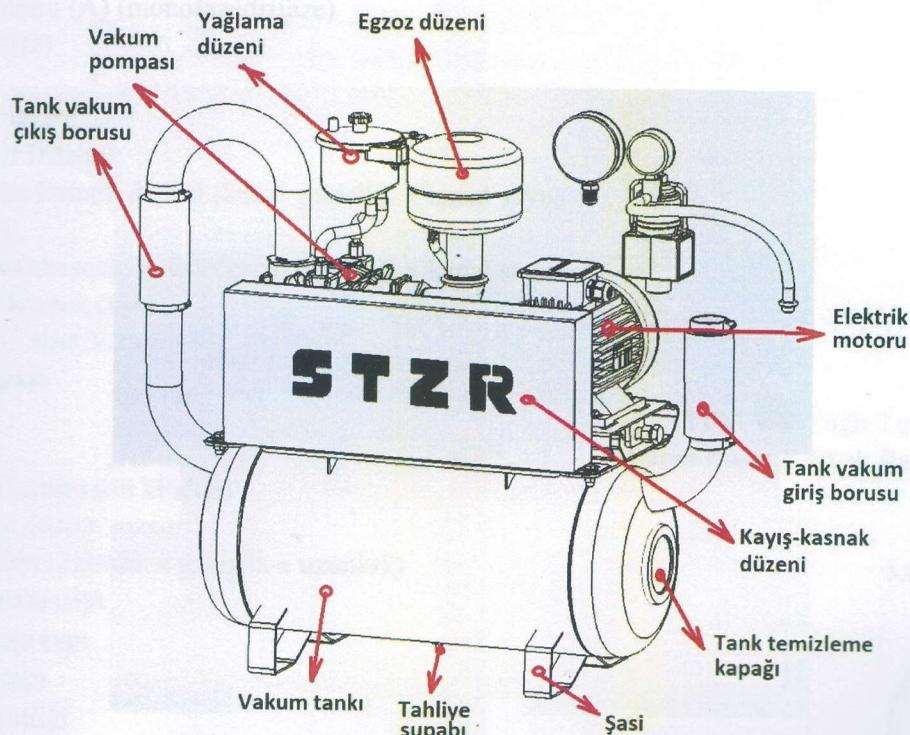

Şekil 3. Vakum üretme grubu önemli kısımları



Vakum pompası üzerinde pompanın yağlanmasılığını sağlayan 1 (bir) adet yağlama kabı ve susturucu üzerinde atık yağın alındığı bir adet yağ dönüş kabı mevcuttur. Yağlama kabı 500 ml hacminde olup plastik malzemeden yapılmıştır ve üzerinde gövdeye vida ile sıkılan bir kapağı, her iki ucunda ise pompa gövdesine vida şeklinde bağlanmış pirinç malzemeden yağlama rekorları vardır. Yağlama kabından çıkan iki hortum vakum pompasına önden ve arka kısımdan bağlantılı olup, pompa gövdesinin içini ve paletlerini vakum emişile yağlamaktadır. Ön ve arka yağlama rekorlarından pompa içine emilen yağ, pompanın egzoz hattından dışarı verilmektedir.

Vakum tankının altında 15 mm çapında akıtma deliği, iki yan tarafında 100 mm çapında temizleme deliği bulunmaktadır. Temizleme deliği contalı sert plastik bir kapakla, akıtma deliği de bir supap ile kapatılmıştır. Pompa emisi kauçuk hortumla vakum tankına bağlanmıştır. Tankın vakum çıkıştı 48 mm'lik boru ile sağlanmaktadır.

## 2. TEKNİK ÖZELLİKLER

(Belirtilmeyen ölçüler mm'dir.)

### ÖLÇÜM YERİ

### ÖLÇÜLEN DEĞER

#### Genel Ölçüler

Uzunluk	900
Genişlik	380
Yükseklik	780
Toplam ağırlık (kg)	85
Koruyucu Boya Rengi	Yeşil

#### Elektrik Motoru Ölçüleri


Gücü (kW)	1,5
Devri ( $\text{min}^{-1}$ )	1430
Çalışma gerilimi (V) (monofaze/trifaze)	230 / 400
Çalışma akımı (A) (monofaze/trifaze)	5,88 / 3,38
Frekansı (Hz)	50
Cos φ	0,75
Koruma faktörü	IP 55

#### Kayış-Kasnak Düzeni

Elektrik motoru kasnak ölçüsü (kanal genişliği x kanal sayısı x kasnak çapı)	13 x 2 x 120
Vakum pompası kasnak ölçüsü (kanal genişliği x kanal sayısı x kasnak çapı kasnak çapı)	13 x 2 x 120
Kayış ölçüsü (2 adet V kayışlı)	13 x 1025

#### Vakum Pompası

Tipi	YPM 100 Yağlı Tip, Fiber Paletli, Motora Kayış-Kasnak Bağlantılı Pompa
Kapasite (L/min) (50 kPa'da)	500
Palet sayısı (adet)	4
Palet ölçüler (kalınlık x genişlik x uzunluk)	5,0 x 41,5 x 99,8
Emme borusu çapı	Ø 48
Çıkış borusu çapı	Ø 48
Gövde iç çapı	Ø 155
Gövde derinliği	100
Rotor çapı	Ø 135
Rotor uzunluğu	99,8





Kullanılan yağ numarası	32
Yağlama kabı hacmi (ml) ve sayısı	500 – 1 adet
<b>Vakum Tankı (Yedek Hava Deposu)</b>	
Tank çapı	Ø 270
Tank uzunluğu	630
Silindir saç kalınlığı	2
Hacmi (L)	34
Giriş delik çapı	Ø 48
Çıkış delik çapı	Ø 48

### 3. DENEY KOŞULLARI ve DENEY YÖNTEMİ

Tarımtaş firmasına ait “Sützer” marka YPM 100 model vakum pompasının deneyleri firmanın üretim fabrikasındaki laboratuvar koşullarında denenmiştir.

Laboratuvar deneylerinde vakum pompa ünitesinin aşağıda belirtilen yapısal özellikleri gözle ve ölçümle incelenmiştir. Bunlar;

- Vakum üretme grubunun ve şası bağlantılarının gözle kontrolü,
- Vakum üretme grubunun teknik ölçütleri,
- Vakum pompa ve vakum tankının özellikleri,
- Hareket iletim düzeni ve yağlama düzeni özellikleri,
- İş güvenliğine ilişkin özellikler.

Deneyleerde, çalışma ortamındaki sıcaklık ( $^{\circ}\text{C}$ ), barometrik basınç, en yüksek basınç, normal atmosfer basıncı ve yükseklik (rakım) gibi veriler belirlenmiştir.

Uygulama deneylerinde vakum pompasının hava kapasitesi deneyleri için orifiz tipi debi ölçüm cihazı (AFM 3000 marka), vakum basıncının ölçümünde ise dijital vakummetre (DVPM-01 marka) kullanılmıştır. Vakum pompa için sağlam denemelerinde istenilen vakum basınç değerlerine göre ölçümler yapılmıştır. Mevcut vakum basınçlarında pompa hava debileri ölçülmüştür.


Vakum pompasının güç ve enerji tüketiminin ölçülmesi için elektrik hattına monofaze ve trifaze dijital elektrik sayaçları bağlanmıştır. Sayaçların vakum pompa motorundan çektiği enerji ve güç tüketimleri ölçülmüştür.

### 4. DENEY SONUÇLARI ve DEĞERLENDİRME

Sützer marka sabit süt boru hathı süt sağlam sistemleri ve gügümlü sağlam makineleri için imal edilen vakum pompa yeterli vakum ve hava debisinde olduğunu göstermiştir. Vakum pompa hava kapasitesinin, standardın önerdiği yeterlikte olduğu tespit edilmiştir. Uygulama deney sonuçlarına göre çalışma ortamındaki sıcaklık, basınç, rakım değerleri Çizelge 1'de, vakum pompasının farklı çalışma vakumlarındaki hava kapasiteleri Çizelge 2'de verilmiştir.

**Çizelge 1.** Vakum pompa uygulama deney ortamındaki sıcaklık, atmosfer basınçları, rakım ve maksimum vakum basıncı değerleri

Ölçülen Parametre	Değer
Sıcaklık ( $^{\circ}\text{C}$ )	14,0
Geçerli barometrik basınç (kPa)	98,8
En yüksek basınç (kPa)	98,9
Normal atmosfer basıncı kPa	100
Yükseklik (rakım) m	130
Maksimum pompa basıncı (kPa)	91,2



Çizelge 2. Vakum pompasının farklı çalışma vakuumlarındaki hava kapasiteleri (Pompa devri  $1550 \text{ min}^{-1}$ )

Pompa basıncı (kPa)	Pompa debisi (L/min)
50	500
48	520
46	540
44	570
42	600
40	630
38	670
36	700

Vakum pompasının 50 kPa basınçta tükettiği güç ortalama monofaze motor için 2,18 kW, trifaze motor için 1,4 kW belirlenmiştir.

Uygulama deneylerinde 50 kPa vakumdaki pompa debisi 500 L/min olarak ölçülmüştür. Vakum pompası, istenilen vakum seviyesine yaklaşık 5-7 saniye içerisinde gelmektedir. Ölçümlere göre bu vakum pompasının 0-1700 rakım aralıklarındaki sabit süt sağım sistemlerinde aynı anda 4 büyükbaş hayvani, gügümlü sağım makinalarında aynı anda 6 büyükbaş hayvani sağım yapabileceği kanaatine varılmıştır.

## 5. SONUÇ

Tarımsal Mekanizasyon Araçları Deney İlke ve Metotları, TS ISO 5707 ve TS ISO 6690'a göre tanıtım ve testleri gerçekleştirilen TARIMTAŞ Tarım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Tuzla/İSTANBUL) firması tarafından süt sağım sistemlerinde kullanılmak üzere imal edilen "SÜTZER" marka **YPM 100 model Yağlı Tip, Döner Elemanlı Vakum Pompası Grubu**'ndan yapılmış, malzeme ve sağım performansına uygunluk yönünden **OLUMLU** sonuç alınmıştır.

Prof. Dr. Farhat KURTULMEŞ

İmza / Sayın SİMSEK





**DENEY KURULU**

Prof. Dr. Halil ÜNAL

Prof. Dr. Ferhat KURTULMUŞ

Doç. Dr. Onur TAŞKIN


Dr. Öğr. Üyesi Hilal ERDOĞAN

Bu rapor bölümümüz tarafından 7 (yedi) sayfa ve 2 (iki) nüsha olarak hazırlanmıştır. Bu deney raporu 14.03.2023 – 14.03.2028 tarihleri arasında 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir.

**14.03.2023**

  
Prof. Dr. Ercan ŞİMŞEK  
**Bölüm Başkanı**

Yukarıdaki imzaların deney kurulu üyelerine ait olduğu onaylanır.

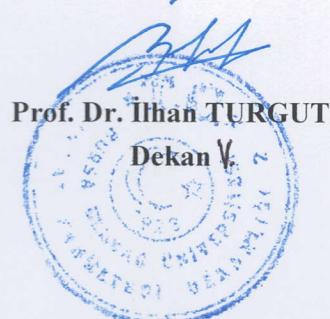

Prof. Dr. İlhan TURGUT  
Dekan V