



T.C.  
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ  
ZİRAAT FAKÜLTESİ  
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



# DENEY RAPORU

RAPOR NO: 2023 / 16 / VAP 05




TARIMTAŞ TARIM ARAÇLARI SANAYİ VE TİC. A.Ş.  
“SÜTZER” marka

**Vakum Pompası Grubu**  
(YPM 250 Model, Yağlı Tip, Döner Elemanlı)

**DENEY RAPORU**

2023  
BURSA



**Yapımcı Kuruluş**

: TARIMTAŞ TARIM ARAÇLARI SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Organize Deri Sanayi Bölgesi, Güderi Cad. No:8 F-7 Özel

Parsel, Tel: 0 (216) 394 06 75, Faks: 0 (216) 394 01 20

e-posta: info@tarimtas.com, web: https://www.tarimtas.com,

34956, Tuzla/İSTANBUL

**Deney İçin Başvuran Kuruluş**

: TARIMTAŞ Tarım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tuzla/İSTANBUL

**Deneyi Yapan Kuruluş**

: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ,  
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bölüm Tel: 0(224) 2941615, Faks: 0(224) 2941402

E-posta: bsm@uludag.edu.tr

Görükle Kampusü, 16059, Nilüfer/BURSA

**Deneyin Yapıldığı Yer**

: Tarımtaş Tarım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fabrikası

**Deney Başvuru Tarihi**

: Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  
20.10.2022 tarih ve 7432012 sayılı yazı.

B.U.Ü. Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü  
17.11.2022 tarih ve 11919 sayılı yazısı.

**Raporun Geçerlilik Süresi**

: Bu deney raporu 14.03.2023 ve 14.03.2028 tarihleri arasında 5  
(beş) yıl süre ile geçerlidir.

**Deney Raporu Düzenleme Tarihi**

: 14.03.2023

**Deneyi Yapılan Makinanın**

**Adı** : Vakum Pompa Grubu

**Markası** : SÜTZER

**Modeli** : YPM 250


**Tipi** : Yağlı tip, Döner elemanlı

**Yapım Yılı** : 2023

**Deneyin Amacı**

: Sützer marka YPM 250 model vakum pompa grubunun TS  
ISO 5707 ve TS ISO 6690'a ve Tarımsal Mekanizasyon  
Araçları Deney İlkeleri ve Metotlarına göre süt borulu sağlam  
tesislerine uygunluk için çalışma ve kullanım değerlerinin  
belirlenmesi





## 1. TANITMA

TARIMTAŞ Tarım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Tuzla/İSTANBUL) firması tarafından başvurusu yapılan “SÜTZER” marka, “YPM 250” model yağlı tip vakum pompası, sabit süt sağlam tesislerinde kullanılmak üzere imal edilmiş trifaze elektrik motoruyla çalışan, sistemde sağlam için gerekli vakum/hava kapasitesi ihtiyacını karşılayan bir vakum üretme grubudur.



Vakum üretme grubu; trifaze bir elektrik motoru, yağlı tip vakum pompası, kayış-kasnak düzeni, şasi görevi yapan vakum tankı (yedek hava deposu), yağlama sistemi ve egzoz düzeninden oluşmaktadır. Vakum üretme grubu, preste bükülmüş 3 mm lik özel şekil verilmiş sac kulaklar üzerine monte edilmiştir. Şekil 1’de vakum üretme grubu gösterilmiştir.



Şekil 1. Sağım sisteminin vakum üretme grubu


Süt sağlam sistemlerinde kullanılan vakum pompası, sağlam için gerekli olan vakumu sağlamak amacıyla elektrik motoru tahrikile vakum pompası tarafından meydana getirilen vakum sayesinde sütün memeden alınmasını sağlamaktadır. Vakum pompası 50 kPa vakum basıncında 1920 L/min hava kapasiteli yağlı tip bir pompadır. Pompa gövdesi pık, rotor sfero döküm malzemeden imal edilmiştir. Pompa hareketini 5,5 kW gücündeki trifaze bir elektrik motorundan kayış-kasnak düzeniyle almaktadır. Pompa kasnağı çapı 160 mm, motor kasnağı çapı ise 130 mm'dir. Kasnaklar 3 kayışlıdır. Vakum pompası, elektrik motorundan 13x1200 ölçüsünde üçlü kayış-kasnak ile tahrif edilmekte ve pompa tarafından üretilen vakum, süt sağlam sistemindeki sağlam başlıklarları ve pulsatörler üzerinden hayvanın memelerine vakum uygulanarak sütün memeden alınmasını sağlamaktadır. Kayış-kasnak düzeni herhangi bir tehlikeye karşı ızgaralı bir sac malzemeden yapılmış koruyucu muhafaza ile kapatılmıştır. Pompanın arkasına soğutma amacıyla sert plastik malzemeden yapılmış bir fan yerleştirilmiştir. Vakum pompası çıkış hattına boyu 354 mm, dış çapı 114 mm olan egzoz borusu yerleştirilmiştir. Egzoz borusunun üzerine çapı 250 mm, boyu 270 mm olan silindirik yapıdaki egzoz susturucusu vidalı manşon bağlantı şeklinde bağlanmıştır. Egzoz susturucusunun ucu açıkta bırakılmıştır. Egzoz borusu ve susturucusu yeşil renkte yaş boyası ile boyanmıştır. Egzoz ve susturucunun genel görünüş ve ölçülerı Şekil 2’de verilmiştir.



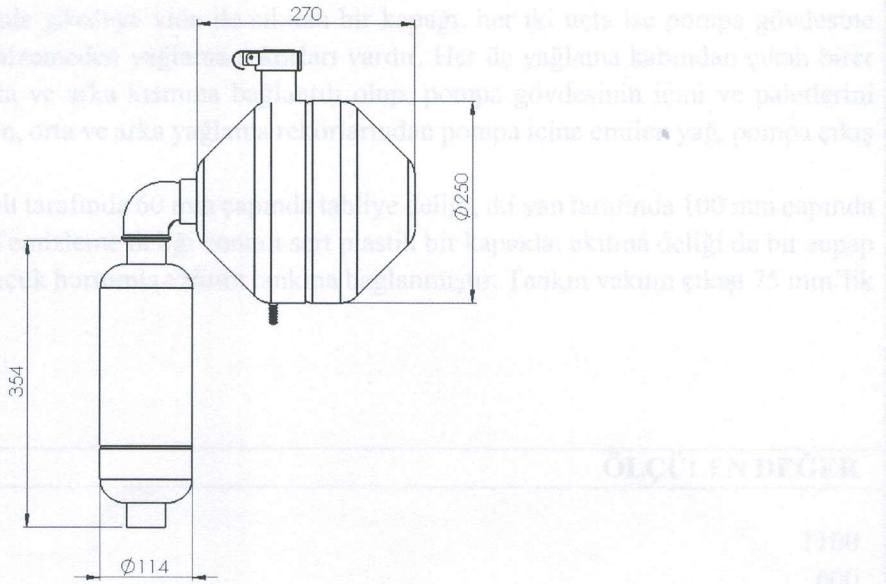


Şekil 2. Vakum üretme grubunun egzoz sisteminin genel ölçülerleri

Süt sağısı sırasında oluşan vakum dalgalarını önleyen vakum tankı silindir şeklinde saç malzemeden yapılmıştır. Vakum tankı 2 mm et kalınlığındaki sacdan yapılmış olup, çapı 400 mm, uzunluğu 800 mm'dir. Vakum tankının üstüne elektrik motoru-pompa grubu bağlantısı için 5 mm'lik sacdan özel olarak biçimlendirilmiş bir sac plaka yerleştirilmiştir. Bu plaka, elektrik motoru-vakum pompa ikilisinin kayış-kasnak bağlantısı için kayış gerdirme amacıyla yanlardan iki adet kızak görevi yapan sac profil arasında hareket etmektedir. Gerdirme işlemi gergi cıvatası ile yapılmaktadır. Vakum tankı yeşil renkte elektrostatik boyla ile boyanmıştır. Şekil 3'te vakum pompasının önemli kısımları görülmektedir.

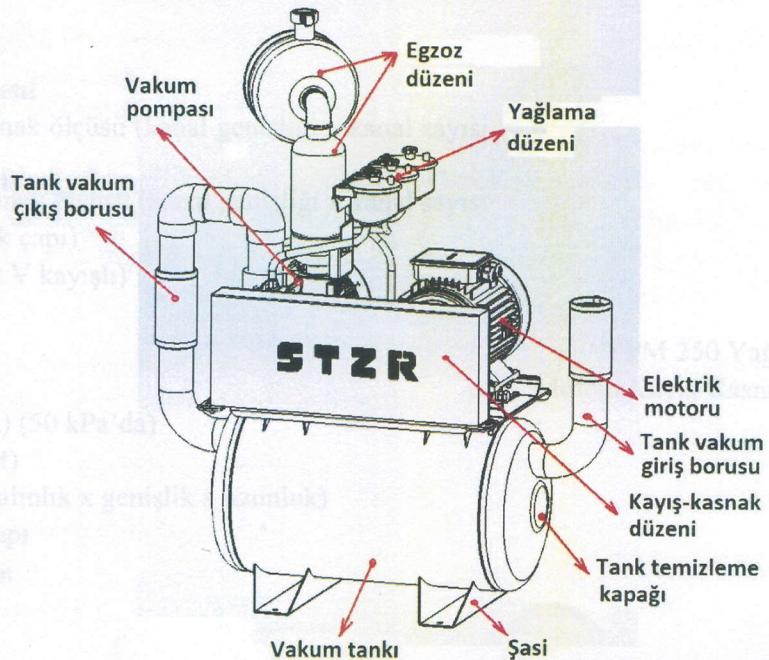

Şekil 3. Vakum üretme grubu önemli kısımları

Vakum pompa üzerinde pompanın yağlanmasıını sağlayan 3 adet yağlama kabı ve susturucu üzerinde atık yağı alındığı bir adet yağ dönüş kabı mevcuttur. Bir yağlama kabı 500 ml hacimde olup plastik



malzemeden yapılmıştır ve üzerinde gövdeye vida ile sıkılan bir kapağı, her iki uçta ise pompa gövdesine vida şeklinde bağlanmış pırınc malzemeden yağlama rekorları vardır. Her üç yağlama kabından çıkan birer hortum vakum pompasına ön, orta ve arka kısmına bağlı olup, pompa gövdesinin içini ve paletlerini vakum emisiyle yağlamaktadır. Ön, orta ve arka yağlama rekorlarından pompa içine emilen yağı, pompa çıkış hattından dışarı verilmektedir.


Vakum tankının bir yanında alt tarafında 60 mm çapında tahliye deliği, iki yan tarafında 100 mm çapında temizleme deliği bulunmaktadır. Temizleme deliği contalı sert plastik bir kapakla, akıtma deliği de bir supap ile kapatılmıştır. Pompa emisi kauçuk hortumla vakum tankına bağlanmıştır. Tankın vakum çıkışı 75 mm'lik boru ile sağlanmaktadır.

## 2. TEKNİK ÖZELLİKLER

(Belirtilmeyen ölçüler mm'dir.)

ÖLÇÜM YERİ	ÖLÇÜLEN DEĞER
<b>Genel Ölçüler</b>	
Uzunluk	1100
Genişlik	600
Yükseklik	1350
Toplam ağırlık (kg)	180
Koruyucu Boya Rengi	Yeşil
<b>Elektrik Motoru Ölçüleri</b>	
Gücü (kW)	5,5
Devri ( $\text{min}^{-1}$ )	1455
Çalışma gerilimi (V)	400
Çalışma akımı (A)	10,9
Frekansı (Hz)	50
Cos φ	0,81
Koruma faktörü	IP 55
<b>Kayış-Kasnak Düzeni</b>	
Elektrik motoru kasnak ölçüsü (kanal genişliği x kanal sayısı x kasnak çapı)	13 x 3 x 130
Vakum pompası kasnak ölçüsü (kanal genişliği x kanal sayısı x kasnak çapı kasnak çapı)	13 x 3 x 160
Kayış ölçüsü (3 adet V kayaklı)	13 x 1200
<b>Vakum Pompası</b>	
Tipi	YPM 250 Yağlı Tip, Fiber Paletli, Motora Kayış-Kasnak Bağlantılı Pompa
Kapasite (L/min) (50 kPa'da)	1920
Palet sayısı (adet)	4
Palet ölçülerleri (kalınlık x genişlik x uzunluk)	6,5 x 64,5 x 249,8
Emme borusu çapı	Ø 75
Çıkış borusu çapı	Ø 48
Gövde iç çapı	Ø 172
Gövde derinliği	250
Rotor çapı	Ø 140
Rotor uzunluğu	249,8
Kullanılan yağ numarası	32
Yağlama kabı hacmi (ml) ve sayısı	500 – 3 adet



**Vakum Tankı (Yedek Hava Deposu)**

Tank çapı	$\emptyset$	400
Tank uzunluğu		800
Silindir saç kalınlığı		3
Hacmi (L)		90
Giriş delik çapı	$\emptyset$	75
Çıkış delik çapı	$\emptyset$	75

**3. DENEY KOŞULLARI ve DENEY YÖNTEMİ**

Tarımtaş firmasına ait "Sützer" marka YPM 250 model vakum pompasının deneyleri firmanın üretim fabrikasındaki laboratuvar koşullarında denenmiştir.

Laboratuvar deneylerinde vakum pompası ünitesinin aşağıda belirtilen yapısal özelliklerini gözle ve ölçümle incelenmiştir. Bunlar;

- Vakum üretme grubunun ve şasi bağlantılarının gözle kontrolü,
- Vakum üretme grubunun teknik ölçütleri,
- Vakum pompa ve vakum tankının özelliklerı,
- Hareket iletişim düzeni ve yağlama düzeni özelliklerı,
- İş güvenliğine ilişkin özellikler.

Deneyleerde, çalışma ortamındaki sıcaklık ( $^{\circ}\text{C}$ ), barometrik basınç, en yüksek basınç, normal atmosfer basıncı ve yükseklik (rakım) gibi veriler belirlenmiştir.

Uygulama deneylerinde vakum pompasının hava kapasitesi deneyleri için orifiz tipi debi ölçüm cihazı (AFM 3000 marka), vakum basıncının ölçümünde ise dijital vakummetre (DVPM-01 marka) kullanılmıştır. Vakum pompa için sağlam denemelerinde istenilen vakum basınç değerlerine göre ölçüler yapılmıştır. Mevcut vakum basınçlarında pompa hava debileri ölçülmüştür.

Vakum pompasının güç ve enerji tüketiminin ölçülmesi için elektrik hattına trifaze dijital elektrik sayacı bağlanmıştır. Trifaze sayacın vakum pompa motorundan çektiği enerji ve güç tüketimleri ölçülmüştür.


**4. DENEY SONUÇLARI ve DEĞERLENDİRME**

Sützer marka sabit süt boru hatlı süt sağlam sistemleri için imal edilen vakum pompa yeterli vakum ve hava debisinde olduğunu göstermiştir. Vakum pompa hava kapasitesinin, standardın önerdiği yeterlikte olduğu tespit edilmiştir. Uygulama deney sonuçlarına göre çalışma ortamındaki sıcaklık, basınç, rakım değerleri Çizelge 1'de, vakum pompasının farklı çalışma vakumlarındaki hava kapasiteleri Çizelge 2'de verilmiştir.

**Çizelge 1.** Vakum pompa uygulama deney ortamındaki sıcaklık, atmosfer basınçları, rakım ve maksimum vakum basıncı değerleri

Ölçülen Parametre	Değer
Sıcaklık ( $^{\circ}\text{C}$ )	14,0
Geçerli barometrik basınç (kPa)	98,8
En yüksek basınç (kPa)	98,9
Normal atmosfer basıncı kPa	100
Yükseklik (rakım) m	130
Maksimum pompa basıncı (kPa)	91,4



**Çizelge 2.** Vakum pompasının farklı çalışma vakumlarındaki hava kapasiteleri (Pompa devri  $1180 \text{ min}^{-1}$ )

Pompa basıncı (kPa)	Pompa debisi (L/min)
50	1920
48	2010
46	2110
44	2240
42	2340
40	2490
38	2610
36	2790


Vakum pompasının 50 kPa basınçta tükettiği güç ortalama 4,21 kW belirlenmiştir.

Uygulama deneylerinde 50 kPa vakumdaki pompa debisi 1920 L/min olarak ölçülmüştür. Vakum pompası, istenilen vakum seviyesine yaklaşık 5-10 saniye içerisinde gelmektedir. Ölçümlere göre bu vakum pompasının 0-1700 rakım aralıkların da 20 büyükbaş hayvanın sağlam yapılabildiği sabit süt sağlam sistemlerinde kullanabileceği kanaatine varılmıştır.

## 5. SONUÇ

Tarımsal Mekanizasyon Araçları Deney İlke ve Metotları, TS ISO 5707 ve TS ISO 6690'a göre tanıtım ve testleri gerçekleştirilen TARIMTAŞ Tarım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Tuzla/İSTANBUL) firması tarafından süt sağlam sistemlerinde kullanılmak üzere imal edilen "SÜTZER" marka **YPM 250 model Yağlı Tip, Döner Elemanlı Vakum Pompası Grubu'ndan** yapım, malzeme ve sağlam performansına uygunluk yönünden **OLUMLU** sonuç alınmıştır.





DENEY KURULU

Prof. Dr. Halil ÜNAL

Prof. Dr. Ferhat KURTULMUŞ

Doç. Dr. Onur TAŞKIN

Dr. Öğr. Üyesi Hilal ERDOĞAN

Bu rapor bölümümüz tarafından 7 (yedi) sayfa ve 2 (iki) nüsha olarak hazırlanmıştır. Bu deney raporu 14.03.2023 – 14.03.2028 tarihleri arasında 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir.

14.03.2023

Prof. Dr. Ercan ŞİMŞEK

Bölüm Başkanı

Yukarıdaki imzaların deney kurulu üyelerine ait olduğu onaylanır.



Prof. Dr. İlhan TURGUT

Dekan V